

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์		วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
			ฉบับที่	สำเนาที่
			หน้าที ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม		
เรื่อง: การดูแลระบบน้ำดื่ม				
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน		ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)		ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)

๑.วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลระบบและบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม
- ๑.๒ ใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลระบบ
- ๑.๓ ใช้เป็นทางในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

๒. ขอบเขตของกิจกรรม

บุคลากรผู้ดูแลระบบน้ำดื่ม

๓. คำจำกัดความ

คุณภาพน้ำบริโภค หมายถึง ความเหมาะสมของคุณภาพน้ำที่ประชาชนใช้เป็นน้ำดื่ม โดยดูจากคุณลักษณะของน้ำทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย น้ำที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมที่จะเป็นน้ำบริโภคต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดโรคได้ คือไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิต่างๆ ไม่มีสารพิษเจือปน หากมีแร่ธาตุหรือสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ ต้องไม่เกินค่าที่มาตรฐานของน้ำบริโภคกำหนดไว้

๔. หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ

กระบวนการ	แนวทางการปฏิบัติ
๑.การบำรุงรักษา/ตรวจเช็ค	- ตรวจสอบระบบต่างๆ ทุกวัน - ตรวจสอบระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำ ทุกวัน - ตรวจสอบมาตรวัดน้ำรวม ทุกวัน - ตรวจสอบท่อส่งน้ำภายในโรงพยาบาล เดือนละ ๑ ครั้ง - เปลี่ยนไส้กรองทุก ๓ เดือน - มีการตรวจเช็คประจำปี จากช่างภายนอก
๒.การตรวจน้ำ	- ตรวจน้ำเบื้องต้นทุกวัน PH,TDS - ส่งตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ๓ เดือน/ ๑ ครั้ง
๓.วิธีปฏิบัติ	- ช่างจะทำการตรวจระบบน้ำดื่ม วันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดราชการ/นอกเวลาราชการจะให้คนสวนเป็นคนตรวจระบบประปา


	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง: การดูแลระบบน้ำดื่ม			
ผู้จัดทำ :คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน :นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

	- ถ้าระบบไม่ทำงาน ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้โทรหาช่างและ พ่อบ้าน และให้ช่างโรงพยาบาลตรวจสอบระบบถ้าซ่อมไม่ได้ ให้โทรหาช่าง ข้างนอก
--	--

๗. เอกสารอ้างอิง

เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๓

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง: การดูแลระบบน้ำดื่ม			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

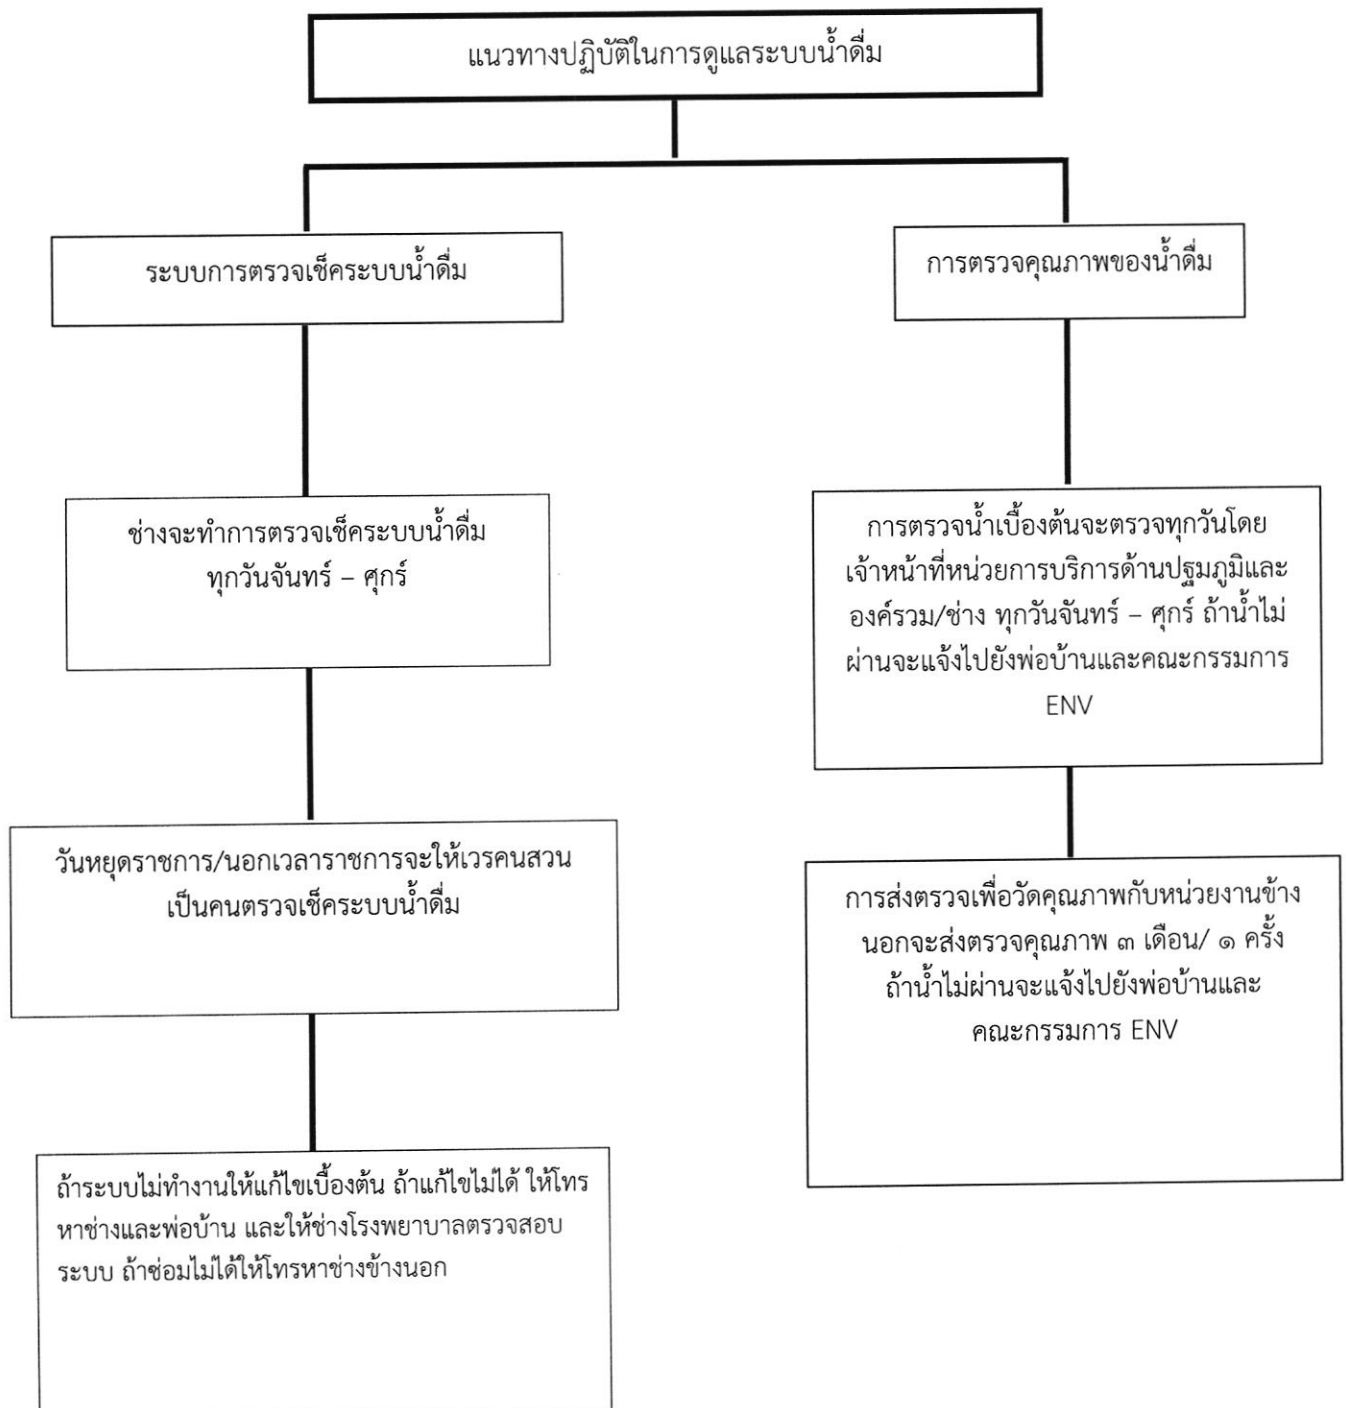

	โรงพยาบาลราชศรี โรงพยาบาลราชชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลราชชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

๑.วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดปฏิบัติการควบคุมและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

๒.ขอบเขตของกิจกรรม

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมการปฏิบัติในทุกกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดจากบุคลากรภายในและภายนอกที่ปฏิบัติงานภายใต้โรงพยาบาล

๓.คำจำกัดความ

๓.๑ น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการใช้งานจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลราชชัยสน ซึ่งมีมลสารปะปนหรือปนเปื้อนอยู่

๓.๒ น้ำทิ้ง หมายถึง น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลราชชัยสน แล้วมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

๓.๓ การระบายน้ำทิ้ง หมายถึง การระบายน้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งของโรงพยาบาลราชชัยสน

๓.๔ ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite treatment) ที่มีการทำงานเป็นช่วงเวลา สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานในแต่ละช่วงให้เหมาะสมกับลักษณะ/ปริมาณของน้ำเสียได้

๓.๕ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

๓.๖ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ให้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๗ แบบ ทส.๑ หมายถึง แบบบันทึกสถิติและข้อมูลการจัดทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแนบทายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

๓.๘ แบบ ทส.๒ หมายถึง แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕

๔.หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ เก็บรวบรวมบันทึกรายละเอียดการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล และสื่อสาร /ถ่ายทอดระเบียบปฏิบัติการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียกับเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาทำงาน

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

๕.ขั้นตอนการปฏิบัติ

๕.๑ การรวบรวมน้ำเสีย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาท่อรวบรวมน้ำเสียให้สามารถรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน โรงซักฟอก โรงครัว เป็นต้น ไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.เอกสารอ้างอิง

๕.๒ การบำบัดน้ำเสีย

๕.๒.๑ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุก ๔ เดือน และบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึก ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงดำเนินการสุบสิ่งปฏิกูลออก ปีละครั้ง ในกรณีที่พบว่ามีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลในถังเป็นจำนวนมาก จะจัดจ้างเทศบาลเขาชัยสนเพื่อสุบสิ่งปฏิกูลออกตามความเหมาะสม

๕.๒.๒ การสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย การเติมอากาศ และการสูบน้ำทิ้ง

๕.๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และบันทึกผลลงในแบบบันทึก ทส.๑ และแบบ ทส.๒

๕.๒.๒.๒ สภาวะการทำงานตามปกติของเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เป็นดังนี้

รายการตรวจสอบ	สภาวะการทำงาน
๑.เครื่องสูบน้ำเสีย	ไฟแสดงสถานะ การทำงานหน้าตู้ควบคุมเป็นสีเขียวหรือไม่แสดง Over Load
๒.เครื่องเติมอากาศ	ไฟแสดงสถานะ การทำงานหน้าตู้ควบคุมเป็นสีเขียวหรือไม่แสดง Over Load

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ไม่เป็นไปตามสภาวะการทำงานตามปกติ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรับทราบ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติและดำเนินการแก้ไข

๕.๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ประสานรถสุบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเขาชัยสนมาสุบตะกอนในถังเก็บตะกอนไปกำจัด ปีละครั้ง หรือตามความจำเป็น และบันทึกลงแบบบันทึก ทส.๑ และแบบ ทส.๒

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : น.ส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

๕.๓ การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
 ๕.๓.๑ พารามิเตอร์ และความถี่ในการจัดเก็บตัวอย่างน้ำ

ลำดับ	พารามิเตอร์	ความถี่
1	พีเอช (PH)	ทุกวัน
2	ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve Oxygen : DO)	ทุกวัน
3	สารที่ละลายได้ทั้งหมด TDS	ทุก 3 เดือน
4	ตะกอนหนัก (Settleable solids)	ทุก 3 เดือน
5	ของแข็งแขวนลอย TSS	ทุก 3 เดือน
6	ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)	ทุก 3 เดือน
7	ซัลไฟด์ (Sulfide)	ทุก 3 เดือน
8	ทีเอเอ็น (Total Kjeldal Nitrogen :TKN	ทุก 3 เดือน
9	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)	ทุก 3 เดือน
10	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (total Coliform MPN/100 ml)	ทุก 3 เดือน
11	ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliforms MPN/100 ml)	ทุก 3 เดือน

๕.๓.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำตามข้อ ๕.๓.๑ และบันทึกผลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำที่ได้จากห้องปฏิบัติการในแบบบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ เพื่อควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

๕.๓.๓ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำรายงานผลการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๕.๔ การบำรุงรักษาป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

๕.๔.๑ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกสัปดาห์ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบน้ำทิ้ง

๕.๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดทำแผนบำรุงรักษาป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่บันทึกผลการปฏิบัติงาน

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

๕.๕ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อผู้บริหาร และติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน

๖.เอกสารอ้างอิง

๖.๑ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑

๖.๒ คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารกรมควบคุมมลพิษ


๗.ภาคผนวก

๗.๑ แบบบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์

๗.๒ แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

๗.๓ แบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒

	โรงพยาบาลเขาชัยสน หน่วยงาน ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์	วันที่เริ่มใช้ ปรับปรุงเมื่อ 1 กันยายน 2563	
		ฉบับที่	สำเนาที่
		หน้าที่ ...1.....ของทั้งหมด12.....	
หมายเลขเอกสาร PR-FAC-001		☒ เอกสารควบคุม ☐ เอกสารไม่ควบคุม	
เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย			
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยโรงพยาบาลเขาชัยสน	ผู้ทบทวน : นางจามรี ไตรจันทร์(.....)	ผู้อนุมัติ : นส.อภิญา เพ็ชรศรี(.....)	

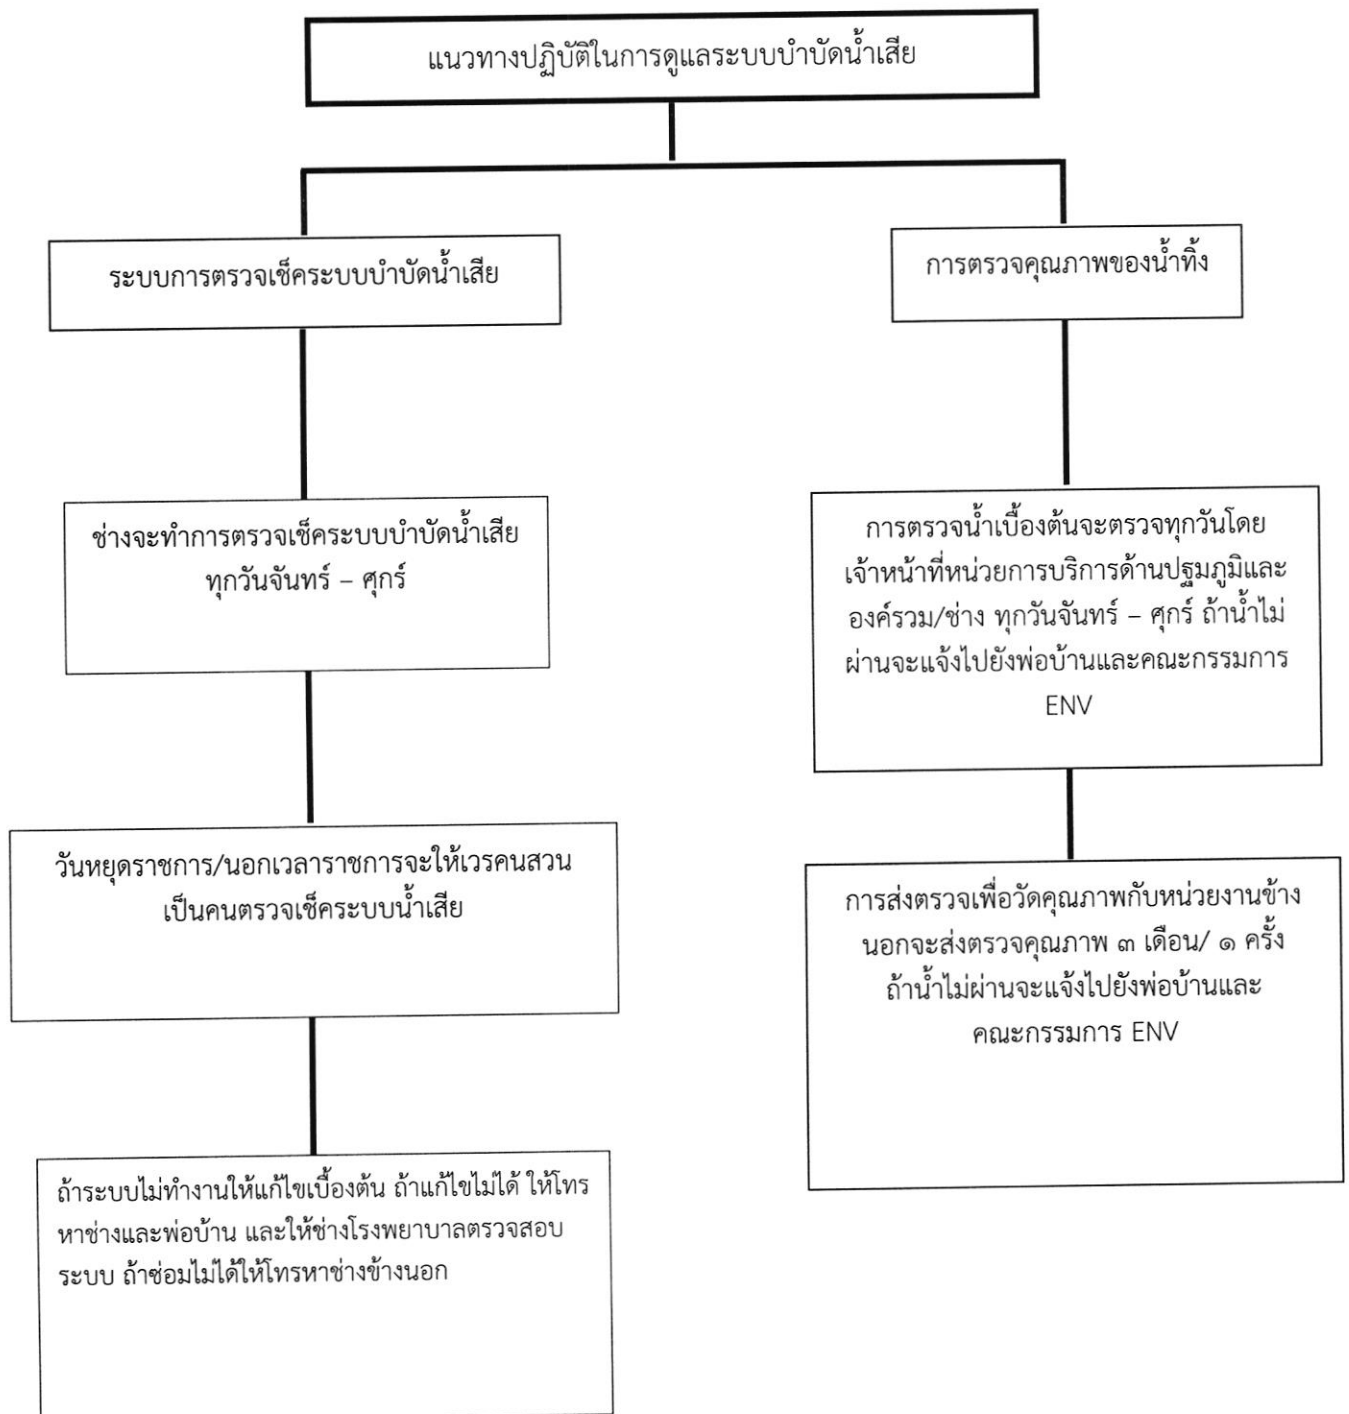

แบบฟอร์ม การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน ของเดือน.....พ.ศ. ของระบบบำบัดอาคาร.....

[illegible]

[illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗